

てんまい加湿器 VCJ タイプ用・ドレンパンスライム抑制剤

NEW クリンスライムS


簡単取付で
ヌメリの
発生を抑制!

NEWクリンスライムSは、ウエットマスター「てんまい加湿器 / WM-VCJ タイプ」のドレンパンに取り付けて使用するスライム抑制剤です。
加湿器ドレンパン上のスライム発生を抑制し、ドレン排水用ポンプの詰まりや加湿器排水枝管の詰まりを防ぎます。

排水システムの詰りの原因となる スライムの発生を抑制します


加湿器のドレンパンは、空気中の塵埃や給水中に含まれるスケール成分、微生物が生成するスライム（生物膜・バイオフィーム）により汚れが生じます。
特にスライムは吸込空気温度が高い場合や連続運転など、運転時間が長い場合に生じるヌメリと呼ばれるもので、排水ポンプの詰まりなど排水経路の障害の原因となります。
NEWクリンスライムSは、このようなスライム発生を抑制し、VCJタイプの排水システムの詰まりを防止します。

⇒てんまい加湿器 / VCJ タイプの本体内に組み込まれている加湿モジュールとドレンパン
このドレンパン上にNEWクリンスライムSを取り付けます（取付例は裏面参照）。

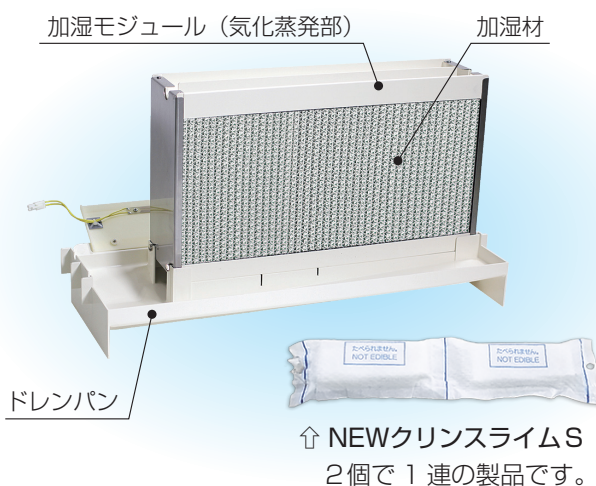

NEWクリンスライムSの使用効果事例

↓ NEWクリンスライムS を取り付けて運転した場合

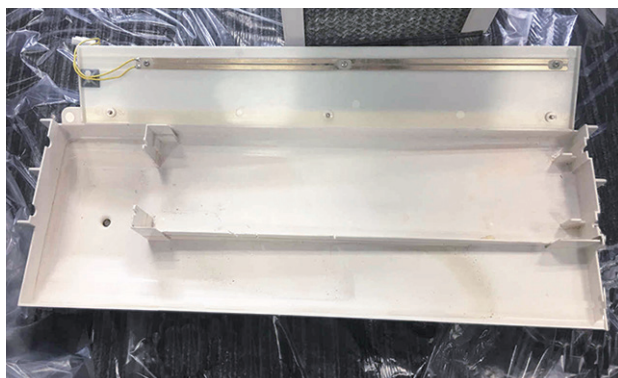

↓ NEWクリンスライムS を取り付けずに運転した場合



検証条件

場所：東京都内オフィスビル 運転時期：11月から3月までの5ヶ月間
運転時間：暖房時の加湿で1日あたり約10時間運転

1日8時間程度の暖房加湿であれば 1シーズン効果が持続します

◇スライム抑制効果は加湿器運転時間により大きく異なりますが、弊社実施の検証テストではオフィスなどの一般空調の暖房加湿であれば1シーズン（およそ11月～3月）の効果持続が期待できます。24時間連続運転や1日あたりの運転時間が長い場合には、シーズン中の消耗に伴う交換が必要です。

建築物衛生法では定期的な 点検・清掃をもとめています

◇建築物衛生法では、加湿装置は使用開始時および使用期間中の1ヵ月以内ごとに1回の定期点検（必要に応じて清掃）、排水受け（ドレン受け等）を備えるものは同じく1ヵ月以内ごとに1回の定期点検（必要に応じて清掃）、1年に1回の定期的な清掃を求めています。NEWクリンスライムSを取り付けることで、点検・清掃が容易に行えます。

安全・安心な薬剤で 加湿空気への影響もありません

◇NEWクリンスライムSは、栗田工業(株)製のスライム抑制剤で、塩化ベンザルコニウム*を主成分とし、幅広い微生物に対して安定した増殖抑制効果を有します。
◇てんまい加湿器のドレンパンに設置することにより、ドレン水に徐々に溶解してスライム発生を抑制します。ドレン水は加湿器給水とは分離しており、加湿器給水への影響はありませんから安心してご使用いただけます。

※塩化ベンザルコニウムは、人が直接使用する手指消毒剤やリンス、コンタクトレンズ保存液にも使用される成分のため安心して使用できます。身近なところでは建物のエントランスや病院の病室入口などに置いてあるポンプ式の手指消毒剤にも使用されています。



←取付例

取付は、写真のように二つ折りにして結束材で固定します。

取扱上のお願ひ

- ◇ご購入後すぐにご使用にならない場合は、湿気の少ない冷暗所で保管してください。保管期間はご購入後2年間です。
- ◇乳幼児や子供の手の届かない所に保管してください。また、誤食がないようにご注意ください。
- ◇ドレン水が飲料水系や井戸、養魚池に混入しないようにご注意ください。
- ◇すでに発生しているスライムに対する除去効果はありません。シーズンインに向けたドレンパン清掃後に取り付けるのが効果的です。
- ◇暖房加湿のシーズン終了後にNEWクリンスライムSに残留があっても、次のシーズンには新しいものに交換してください。
- ◇加湿器の排水に使用している排水主管の汚れ防止に効果は期待できません。清掃をお願いいたします。
- ◇SDS（安全データシート）を用意しております。ご請求いただければご送付いたします。

ご購入にあたって

- ◇1個から販売いたします。
- ◇出荷品には取付固定用の結束材、取付要領書が同梱されています。



本社保守・サービス営業本部

〒161-8531 東京都新宿区中落合 3-15-15 WM本社ビル

TEL.03-3954-1110

大阪支店 〒540-0024 大阪市中央区南新町 1-1-2 タイムスビル

TEL.06-4790-6606

名古屋営業所 〒464-0858 名古屋千種区千種 1-15-1 ルミナスセンタービル

TEL.052-745-3277

仙台営業所 〒981-3135 仙台市泉区八乙女中央 5-17-12

TEL.022-772-8121

福岡営業所 〒812-0004 福岡市博多区榎田 2-1-10

TEL.092-471-0371

●業務用・産業用各種加湿器

●流量管理システム機器／エアロQシステム・カラムアイ

<https://www.wetmaster.co.jp>

FSH-49C-0039-2