

ヒューミ付リモコン 各種設定操作説明書

－対象製品－

- ・てんまい加湿器（2012年1月以降のWM-VCHタイプ、WM-VCJタイプ）
- ・天吊型気化式加湿器 WM-VTD タイプ
- ・アフターラン制御ボックス（WM-VSB タイプオプション）

設定湿度を「出荷時設定 40% RH」から「55%RH」にする

リモコンスイッチの「電源」表示灯が消灯している状態で、「電源」表示灯が点灯するまでサイドスイッチ（※）を長押しします（3秒程度）。

※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押してください。



①

「電源」表示灯が点灯します。

※上記表示灯に加え、「弱」表示灯、「アフターラン」表示灯、「警報」表示灯が点灯する場合は、出荷時設定から何らかの設定変更がされています。各設定内容を確認する場合は、別紙「ヒューミ付リモコンの設定内容確認方法」を参照してください。



②

サイドスイッチ（※）を1回押します。


※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押してください。



②で点灯していた表示灯が消灯し、「加湿」表示灯、「警報」表示灯が点灯します。

3

※点灯する表示灯が異なる場合は、出荷時から設定湿度が変更されています。設定湿度を確認する場合は、別紙「ヒューミ付リモコンの設定内容確認方法」を参照してください。

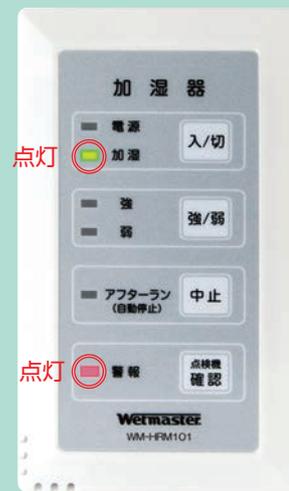

点検機確認ボタンを押し、「警報」表示灯を消灯させます。また、強/弱ボタンを押し、「弱」表示灯を点灯させます。

4



サイドスイッチ（※）を1回押します。

5

※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押してください。



6

⑤で点灯していた表示灯が消灯し、「強」表示灯が3秒間点灯します。



7

自動的に「強」表示灯が消灯し、電源がOFFになります（全表示灯消灯）。

以上で設定完了です。

